貯水機能付給水管

AQUA-in PIT

取扱説明書

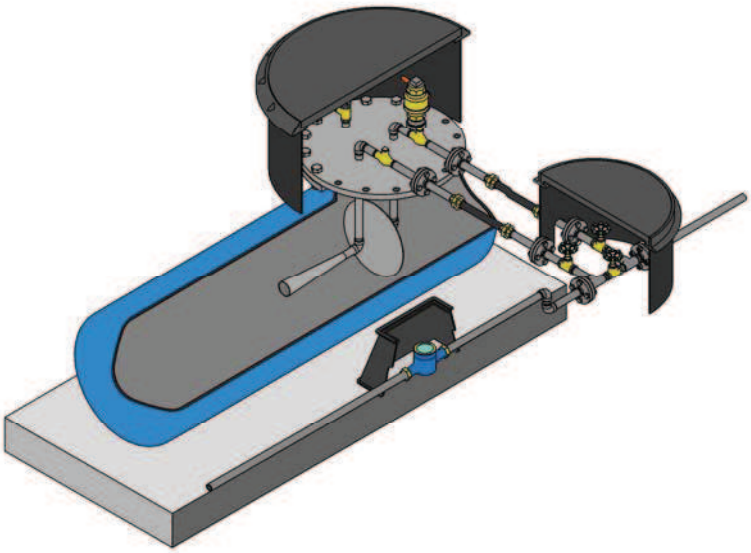

＜もくじ＞

		ページ
・ご使用になる前に	・・・	1
・設置場所について	・・・	1
・安全上のご注意	・・・	1
・各部の名称	・・・	2
・特徴	・・・	2
・ご使用方法	・・・	3-4
・仕様	・・・	5
・保証書	・・・	6

TAMADA

ご使用になる前に

このたびは『アクアインピット』をお買い上げいただき、ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
特に『安全上のご注意』は、ご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
お読みになった後は大切に保管してください。もし、アクアインピット『取扱説明書』を紛失されたときは、販売店までご連絡ください。

設置場所について

●本装置は必ず水道メーターの二次側に接続してください。
●本装置は建築の外に設置して下さい。
●建築の下への本装置の設置は、自治体によっては認可されないことがあります。

安全上のご注意

製品を末永く安全にお使いいただくために、下記の注意事項を遵守してください。

⚠ 注意事項

●飲用基準に適合した上水道でご使用ください。
●常温の水道水でご使用ください。(お湯や熱湯、石油、溶剤、化学薬品は使用できません。)
●装置に接続されている水道水が長期間にわたり使用されていない場合、水質悪化の恐れがあるので、製品の水を入替える為に、水道水を排出(20分程度)してからご使用下さい。
●水の汲出し、定期点検以外では、汲出し口を開けないで下さい。
●装置内の水の汲出しは、断水時以外行わないで下さい。
●汲出し口を開ける場合は、必ず止水栓を閉めて下さい。
●空気抜き弁には触らないで下さい。
●汲出し口回栓後、装置内の水を飲料水としてお使いになる場合、お早めにご使用下さい。
(※汲出し口開栓後48時間経過後は、必ず10分ほど煮沸してからご使用下さい。)
●水が噴き出す恐れがありますので、ご使用前に、一旦装置に接続されている水道の蛇口を開き、装置内の圧力を抜いて下さい。
●汲出し口を開ける際に、異物が混入しないようにご注意下さい。

各部の名称

貯水装置(※施工法によっては異なる場合があります。)

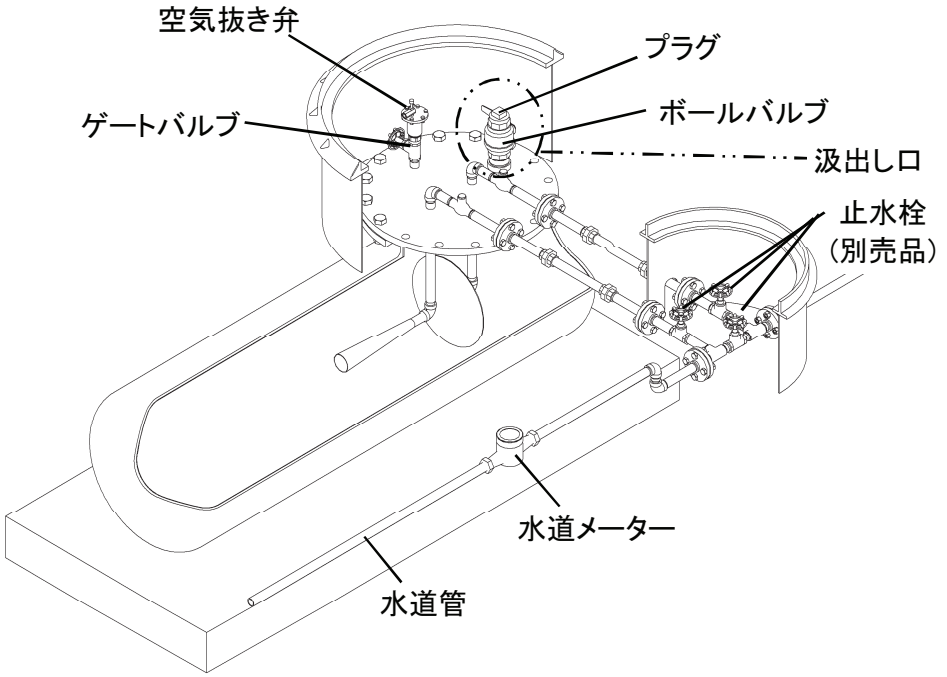

付属品

・取扱説明書　・施工要領書　・非常時説明書　・製品プレート　・ポンプ

※まず初めに、付属品が揃っているかご確認下さい。
非常時説明書は袋ごと本体マンホール内に保管してください。
製品プレートを水道メーターボックス内に入れてください。

特徴

本製品は水道管に直結する地中埋設型の貯水装置です。日常生活で水道水を使用することによって、装置内の水は入替わり、常に新しい水が装置内を循環しています。
装置内に挿入されているテーパー管と仕切り円板により、古い水から順に押し出すように流れることによって、滞留の生じない、循環性の高い構造となっています。

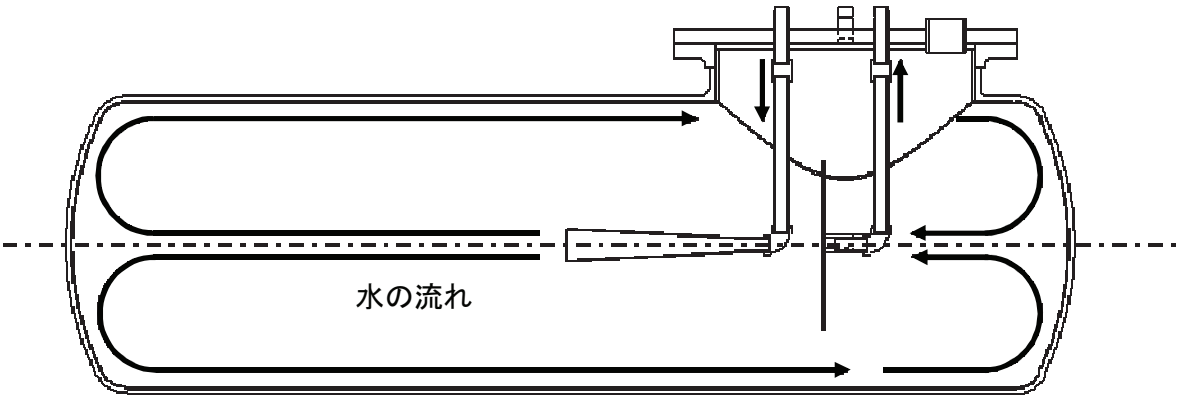

ご使用方法

水の汲出し

(1)一旦装置に接続されている水道の蛇口を開き、
装置内の圧力を抜いて下さい。

(2)本装置につながっている止水栓①②③を全て
閉めて下さい。
(止水栓の場所がわからない場合は、水道メーター
側の止水栓を閉めてください。または、必ずご使用
のたびごとに汲み出し口を閉じてください。)

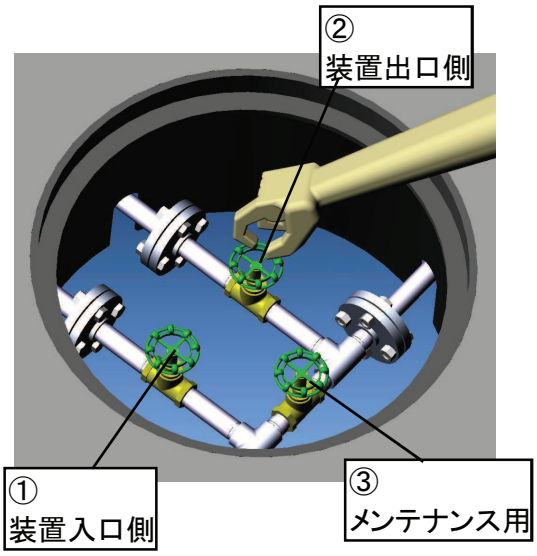

(3)プラグを外し、ボールバルブを開いてください。
※ボールバルブを開ける際、若干水が噴き出す恐れがあります。ご注意下さい。

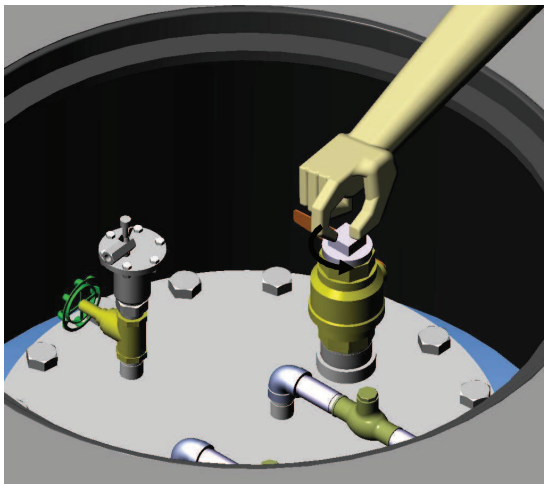

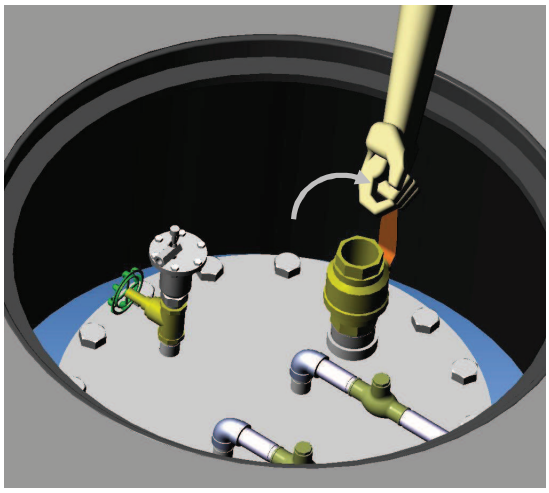

(4)ポンプを汲み出し口に挿入し、水を汲み上げてご使用下さい。

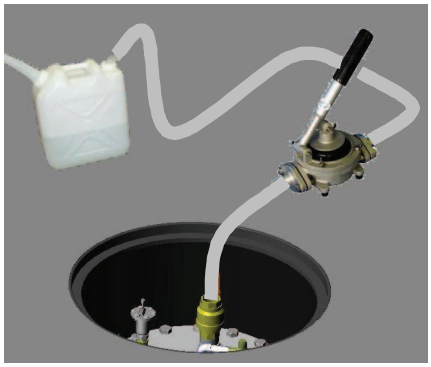

ダイヤフラムポンプ(オプション)の場合

ご使用後

(1)ポンプを汲み出し口から抜いて下さい。

(2)汲み出し口のボールバルブを閉じ、プラグでふたをしてください。

断水復旧時

(1)バルブ①、②は閉じたまま、③を開けてください。

(2)一旦、装置に接続されている水道の蛇口を開き、
きれいな水が出るまで流してください。

(3)バルブ③を閉じてください。

(4)空気抜き弁の下のゲートバルブを開けてください。
※空気抜き弁は触らないでください。

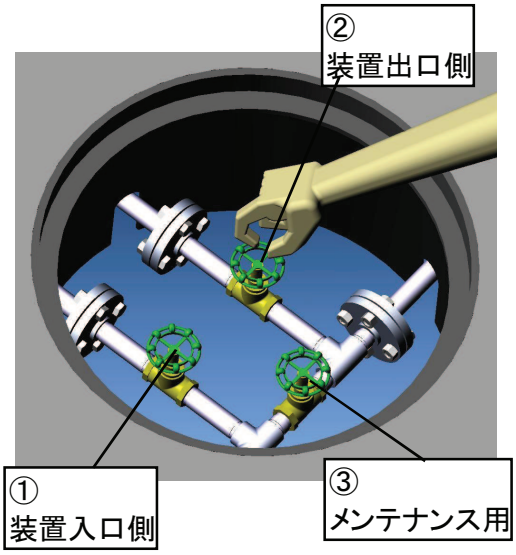

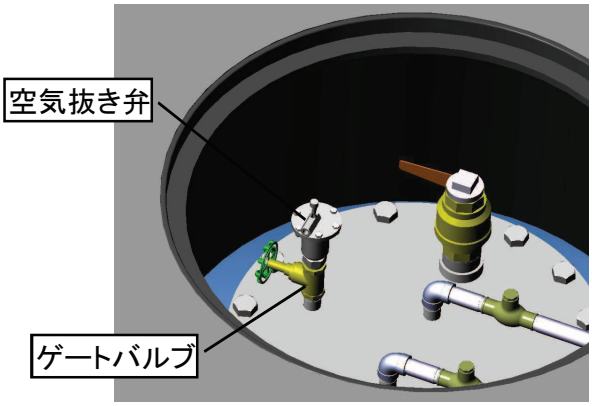

(5)バルブ①、②を開けてください。このとき、装置内に水が満たされ、空気抜き弁から内部の
空気が抜けます。

(6)空気抜き弁から空気が出るとき、「シュー」という作動音がします。この音がしなくなったら、
満水になっています。

(7)装置に接続されている水道の蛇口から水が出るか確認してください。

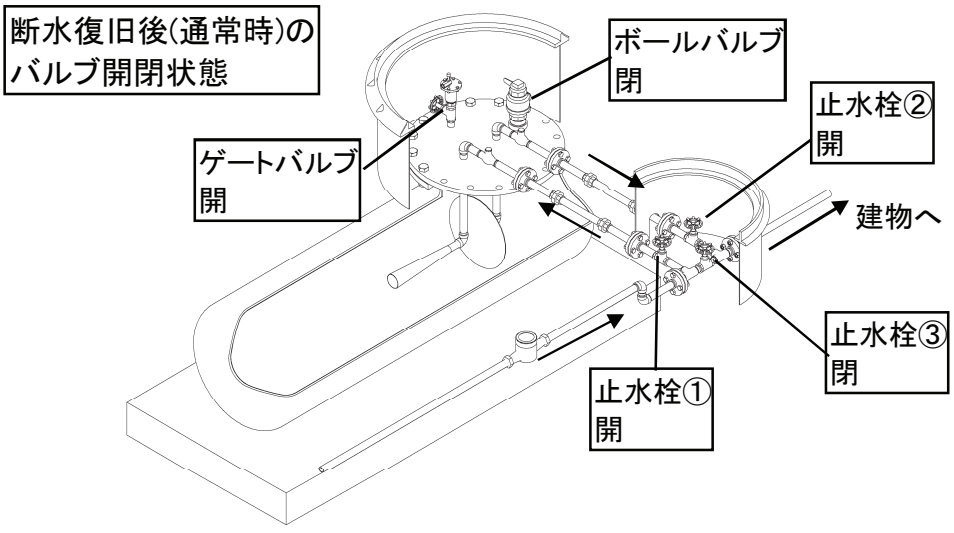

仕様

AP－03

貯水容量	330L
寸法	外径528mm×全長1786mm×板厚1.5mm(FRP厚さ10mm)
質量	187kg
耐圧性能	1.75MPa

部品構成

	名称	仕様	数量
本体	貯水機能付給水管本体	SUS430J1L/SUS304/FRP	1
	空気抜き弁	ベン製　AF-9	1
	ゲートバルブ	KITZ製　HN3/4″	1
	ボールバルブ	KITZ製　TLNF2″	1
	六角ニップル	SUS304　2″	1
	プラグ	SUS304　2″	1
付属品	取扱説明書		1
	施工要領書		1
	ハンドポンプ	樹脂製	1
	非常時説明書	マンホール内保管用	1
	製品プレート	水道メーター設置用	1
	バルブ表示プレート	装置入口側用	1
	バルブ表示プレート	装置出口側用	1
	バルブ表示プレート	メンテナンス用	1
	バルブ表示プレート	ボールバルブ用	1
	ダイヤフラムポンプ　※オプション	アルミ鋳物製　φ25ホース付	1

本製品には上記本体と、付属品が同梱されています。

※配管、マンホールは設置工事業者の準備になります。

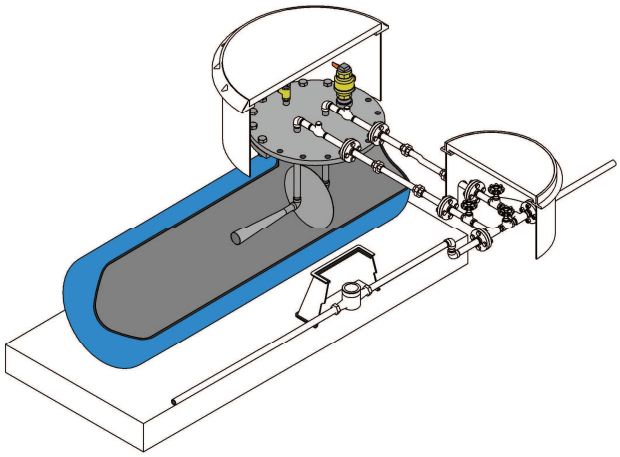

保証書

型式	AP－03	
製造番号		
お客様	お名前	印
	ご住所	
	電話番号	
お買い上げ日	年　　月　　日	
販売店名 印	設置工事業者自署捺印 社名 氏名 電話番号	印

1. 保証期間

無償修理を受けられる期間はお買い上げ日から1年間とします。

2. 保証内容

保証期間に通常の使用状態で、本装置を構成する部品に材料または製造上の不具合が発生し、弊社がこの欠陥を認めた場合に限り、修理を無償でいたします。

3. 免責事項

次に示すものに起因すると判断される故障は無償修理いたしません。

(1) 取扱い上の不注意、過失又は点検不備によって故障が生じた場合
(2) 弊社が示す仕様の限度を超えて使用し故障した場合
(3) 弊社が認めていない改造変更が原因となって故障した場合
(4) 弊社及び弊社特約販売店以外で修理され故障した場合
(5) 弊社の純正部品、指定部品以外の部品使用が原因で故障した場合
(6) 沈殿物、破片による汚れが原因で故障した場合
(7) 台風、水害、地震など天災、地変が原因で故障した場合

次に示すものの費用は負担いたしません。

(1) 消耗品
(2) 点検・調整・清掃

4. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合は本保証書を提示して下さい。本保証書の提示がない場合は保証修理をお受けいたしかねます。

尚、保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

以上

販売店（設置工事業者）

TEL:(　　)　　ー

玉田工業株式会社

E-mail office@tamada.co.jp
URL　http://www.tamada.co.jp

本社　〒920-0332 石川県金沢市無量寺町ハ61-1
TEL : (076) 267-4888　FAX : (076) 267-4449

北陸工場・関東工場・九州工場

北日本支店・東日本支店・西日本支店・中日本支店・北陸支店